




Sensor ultrasónico UC300-30GM-IUR2-V15

- Zona ciega muy pequeña
- Interface de parametrización para la adaptación específica a la aplicación de ajustes de sensores mediante el programa de servicio ULTRA 3000
- Salida de tensión y corriente analógica
- Posibilidades de sincronización
- Potencia sonora y sensibilidad, ajustables
- Compensación de temperatura

Sistema cabezal doble



Dimensiones

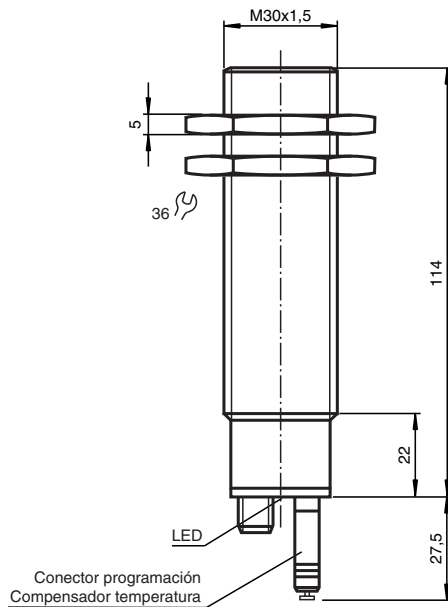

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rango de detección | 15 ... 300 mm |
| Rango de ajuste | 15 ... 300 mm |
| Zona ciega | 0 ... 15 mm |
| Estándar | 100 mm x 100 mm |
| Frecuencia del transductor | aprox. 380 kHz |
| Retardo de respuesta | 21 ms mínimo 63 ms ajuste de fábrica |

Elementos de indicación y manejo

| | |
|-----------|---|
| LED verde | permanente: Power-on parpadeo: operación Standby o función teach-in objeto detectado |
|-----------|---|

Fecha de publicación: 2022-12-13 Fecha de edición: 2022-12-13 : 125065_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


PF PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

| | | |
|--|-------|---|
| LED amarillo 1 | | permanente: objeto en el límite de evaluación intermitente: Función teach-in |
| LED amarillo 2 | | permanente: Objeto en el rango de detección parpadeo: Función teach-in |
| LED rojo | | permanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado |
| Conector temperatura/memorización | | Compensación de temperatura , Teach-in del rango de evaluación , cambio conmut. de función de salida |
| Datos eléctricos | | |
| Tensión de trabajo | U_B | 10 ... 30 V CC , rizado 10 % _{SS} |
| Consumo de potencia | P_0 | ≤ 900 mW |
| Retardo a la disponibilidad | t_v | ≤ 500 ms |
| Interfaz | | |
| Tipo de Interfaz | | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop |
| Entrada/salida | | |
| Sincronización | | bidireccionalmente Nivel 0: $-U_B...+1 V$ Nivel 1: $+4 V...+U_B$ Impedancia de entrada: > 12 K Ω Impulso de sincronización: ≥ 100 μs , Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms |
| Frecuencia de sincronización | | |
| Función fase de sincronismo | | max. 95 Hz |
| Función multiplexadora | | ≤ 95 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 5 |
| Salida | | |
| Tipo de salida | | 1 salida de corriente 4 ... 20 mA 1 salida de tensión 0 ... 10 V |
| Resolución | | Rango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,05 mm |
| Desviación de la línea característica | | ≤ 0,2 % del valor final |
| Reproducibilidad | | ≤ 0,1 % del valor final |
| Impedancia de carga | | salida de corriente: ≤ 500 Ohm salida de tensión: ≥ 1000 Ohm |
| Influencia de la temperatura | | ≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura) ≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura) |
| Conformidad con Normas y Directivas | | |
| Conformidad con la normativa | | |
| Estándares | | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
| Autorizaciones y Certificados | | |
| Autorización UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Autorización CCC | | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente | | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) |
| Temperatura de almacenaje | | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Datos mecánicos | | |
| Tipo de conexión | | Conector macho M12 x 1 , 5 polos |
| Diámetro de la carcasa | | 30 mm |
| Grado de protección | | IP65 |
| Material | | |
| Carcasa | | Acero fino (inoxidable) 1.4305 / AISI 303 piezas de plástico PBT |
| Transductor | | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano |
| Masa | | 170 g |
| Ajustes de fábrica | | |
| Salida | | Límite de evaluación A1: 15 mm Límite de evaluación A2: 300 mm Rampa ascendente |


Conexión

Símbolo normalizado/conexión:
(version IU)

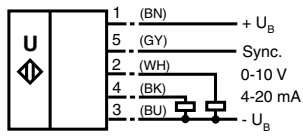

Color del conductor según EN 60947-5-2.

Asignación de conexión




Color del conductor según EN 60947-5-2

| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

Curva de características

Curvas de respuesta características

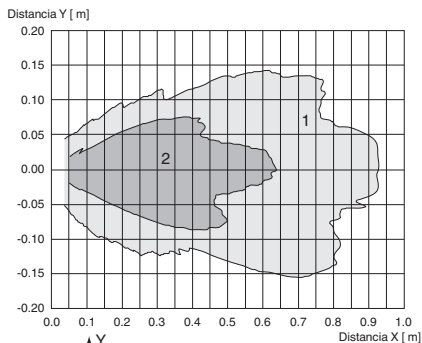


Curva 1: placa plana 100 mm x 100 mm
Curva 2: barra redonda, Ø 25 mm

Fecha de publicación: 2022-12-13 Fecha de edición: 2022-12-13 : 125065_spa.pdf

Curva de características

Programación de la salida analógica

Función analógica

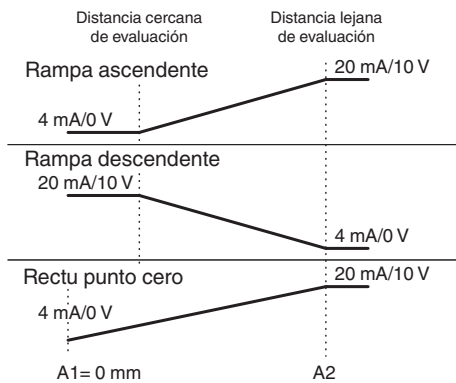


Accesorios

| | | |
|--|---------------------|--|
| | BF 30 | Brida de fijación, 30 mm |
| | BF 30-F | Adaptador de montaje de plástico, 30 mm |
| | BF 5-30 | Ayudas de montaje universal para sensores cilíndricos con diámetro 5 ... 30 mm |
| | ULTRA3000 | Software para Sensores ultrasónicos, serie estándar |
| | UVW90-M30 | Reflector pasivo de ultrasonidos |
| | UVW90-K30 | Reflector pasivo de ultrasonidos |
| | M30K-VE | Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos |
| | V15-G-2M-PVC | Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC gris |
| | V15-W-2M-PUR | Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PUR gris |
| | UC-30GM-R2 | Cable Interface |

Programación

Programación

El sensor incorpora 2 salidas analógicas programables con áreas de evaluación programables. La programación del área de evaluación y del modo operativo puede efectuarse mediante la interface RS 232 del sensor a través del uso del programa de servicio ULTRA 3000 (consulte ULTRA 3000 en el manual del software) o mediante el conector de programación en los sensores traseros. La programación mediante el conector de programación se describe a continuación.



Programación del área de evaluación

1. Desconecte el sensor de la alimentación
2. Extraiga el conector de programación para activar el modo de programación.
3. Conecte el sensor a la alimentación (Reset)
4. Coloque el objeto que se va a detectar en el límite de área de evaluación A1 deseado.
5. Conecte el conector de programación brevemente en la posición A1 y vuelva a extraerlo. El límite de área de evaluación A1 está ahora programado.
6. Coloque el objeto que se va a detectar en el segundo límite de área de evaluación deseado A2.
7. Conecte el conector de programación brevemente en la posición y vuelva a extraerlo. El límite área de evaluación A2 está ahora programado.

Notas:

- La extracción del conector de programación almacena el nuevo límite de área de evaluación en la memoria permanente del sensor.
- El estado de programación se indica a través de un LED. Un LED verde parpadeante indica que se puede detectar el objeto. Un LED rojo parpadeante indica que no se puede detectar objeto alguno.

Programación del modo operativo

En caso de que el modo de programación todavía esté siempre activo, continúe con el paso 4. En caso contrario, active el modo de programación de la forma descrita en los pasos de 1 a 3.

1. Desconecte el sensor de la alimentación
2. Extraiga el conector de programación para activar el modo de programación.
3. Conecte el sensor a la alimentación (Reset)
4. Conecte el conector de programación en la posición E2/E3. Siga el proceso de extracción y posterior conexión del conector de programación para cada modo operativo hasta seleccionar el deseado. El modo operativo elegido se indicará mediante los LED de la siguiente forma:
 - rampa ascendente, el LED A2 parpadea
 - rampa descendente, el LED A1 parpadea
 - recta de punto cero, los LED A1 y A2 parpadean
5. En cuanto se muestre el modo operativo deseado, conecte el conector en la posición T. Sus ajustes se almacenarán en la memoria permanente del sensor y la programación del sensor se dará por concluida.
6. El sensor trabaja ahora en modo normal.

Nota:

El conector de programación aprovecha también la compensación de temperatura del sensor. En caso de que el conector de programación no se conecte en un plazo de 5 minutos en la posición T, cambie el sensor en el modo normal manteniendo los últimos valores almacenados y trabaje sin compensación de temperatura.

Configuración de fábrica


Configuración de fábrica

Consulte los datos técnicos.

Indicación

El sensor está equipado con indicadores LED para los distintos estados de funcionamiento.

| | LED verde | LED rojo | LED amarillo A1 | LED amarillo A2 |
|--|--|---|--|--|
| En modo normal - compensación de temperatura - con conector de programación revestido Problema (p. ej. aire a presión) | encendido apagado apagado | apagado encendido parpadeante | Objeto en área de evaluación Objeto en área de evaluación Se mantiene el último estado | Objeto en área de evaluación Objeto en área de evaluación Se mantiene el último estado |
| Durante la programación Límite de área de evaluación A1: Objeto detectado Ningún objeto detectado Límite de área de evaluación A2: Objeto detectado Ningún objeto detectado Modo operativo del sensor: Rampa ascendente Rampa descendente Recta de punto cero | parpadeante apagado parpadeante apagado parpadeante encendido encendido encendido | apagado parpadeante apagado parpadeante apagado apagado apagado | parpadeante parpadeante apagado apagado apagado parpadeante parpadeante | apagado apagado parpadeante parpadeante parpadeante apagado apagado |
| Modo de reposo | parpadeante | apagado | Estado anterior | Estado anterior |

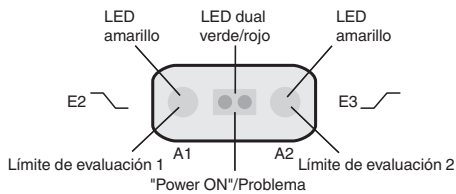

Puesta en marcha

Sincronización

El sensor está equipado con una entrada de sincronización para suprimir las influencias recíprocas causadas por señales ultrasónicas externas. Si esta entrada está desconectada, el sensor funciona con impulsos de sincronización que se generan internamente. Puede sincronizarse aplicando impulsos externos. El impulso debe durar $\geq 100 \mu s$. En cada flanco de caída del impulso se envía un impulso ultrasónico individual. Si la señal en la entrada de sincronización se emite a nivel Low durante ≥ 1 segundo; el sensor vuelve al modo de funcionamiento normal, sin sincronización. Esto será así también cuando se desconecta la entrada de sincronización de las señales externas (véase la Nota a continuación). Si se aplica un nivel High a la entrada de sincronización durante > 1 segundo, se activa el modo de reposo del sensor. Esto se indica con el LED verde. En este modo de funcionamiento, se mantienen los últimos estados iniciales adoptados.

Nota:

Si no se utiliza la opción de sincronización, la entrada debe conectarse a tensión (0V) o el sensor debe emplearse con un conector V1 de 4 polos. La opción de sincronización no está disponible durante el proceso de programación y, al revés, no puede programarse durante la sincronización del sensor.

Son posibles los siguientes tipos de sincronización:

- Se pueden sincronizar varios sensores (para el número máx. véase Datos técnicos) conectando simplemente las entradas de sincronización. En este caso, los sensores funcionan sincronizados automáticamente y de manera sucesiva en el modo Multiplexado. Siempre envía sólo un sensor. (véase la Nota a continuación)
- Una señal externa puede controlar varios sensores a la vez. En este caso, los sensores se activan en paralelo y funcionan sincronizados durante un tiempo y siempre al unísono.
- Una señal externa controla varios sensores de forma retardada. En este caso, siempre funciona sólo un sensor sincronizado externamente. (véase la Nota a continuación)
- Un nivel High (+U_B) a la entrada de sincronización activa el modo de reposo del sensor.


Nota:

El tiempo de respuesta de los sensores aumenta proporcionalmente al número de sensores de la cadena de sincronización. Mediante el multiplexado, los ciclos de medición de cada sensor transcurren de manera sucesiva.

Información adicional

Nota para la comunicación con el cable de interface UC-30GM-R2

El cable de interface UC-30GM-R2 permite la comunicación con el sensor mediante el programa de servicio ULTRA_3000. El cable establece la conexión entre la conexión de interface RS 232 de un PC y la conexión de programación del sensor. Asegúrese de que, en la conexión al sensor, el conector del cable se introduce en la orientación correcta, en caso contrario no será posible la comunicación. El saliente del conector redondo al cable de interface debe coincidir con la ranura de la conexión de programación (no con el símbolo de flecha del sensor).

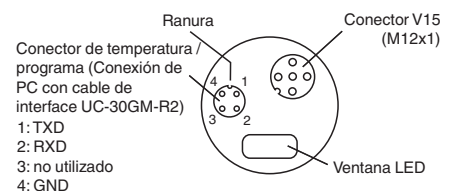

Posibilidades de programación con el programa de servicio ULTRA 3000

- Áreas de evaluación A1 y A2
- Modo operativo
- Velocidad del sonido
- Desnivel de temperatura (el calentamiento propio del sensor se iguala mediante la compensación de temperatura)
- Ampliación de la zona ciega (para atenuar los ecos no deseados de la zona de acción inmediata)
- Reducción del rango de detección (para atenuar los ecos no deseados de la zona de acción lejana)
- Duración de ciclo

Fecha de publicación: 2022-12-13 Fecha de edición: 2022-12-13 : 125065_spa.pdf

- Potencia de conmutación (longitud de ráfaga)
- Sensibilidad
- Comportamiento del sensor ante disminución de eco
- Comportamiento ante problemas del sensor
- Promediación del valor de medición
- Retardo a la conexión/desconexión
- Histéresis de conexión
- Almacenar y cargar grupos de parámetros completos

Nota:

También se puede ajustar el sensor conectado a un PC de forma conjunta con el modelo ULTRA 3000 para el registro de datos a largo plazo.

Condiciones de instalación

Si el sensor está instalado en un entorno donde la temperatura puede descender por debajo de 0 °C, se debe de usar una de estas bridas para el montaje: BF30, BF30-F o BF 5-30.

Si se pretende utilizar el sensor a - 25 °C, recomendamos analizar la situación de montaje con un especialista en aplicaciones de Pepperl + Fuchs para garantizar un funcionamiento sin problemas.

Si el sensor se monta en un orificio pasante con las tuercas de acero incluidas, se debe instalar en el centro de la carcasa con rosca. Si se debe montar en el extremo delantero de la carcasa con rosca, se deben usar tuercas de plástico con anillo de centrado (accesorios opcionales).