


Czujnik indukcyjny


NJ10-30GM-N



- 10 mm zabudowany
- Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508

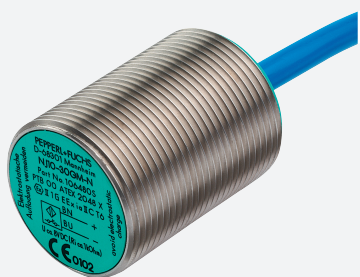

Wymiary



Dane techniczne

| Dane ogólne | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
| Funkcja przełączania | | | Rozwierne (NC) |
| Rodzaj wyjścia | | | NAMUR |
| Nominalny zasięg działania | s_n | | 10 mm |
| Instalacja | | | zabudowany |
| Zapewniony dystans działania | s_a | | 0 ... 8,1 mm |
| Współczynnik redukcyjny r_{A1} | | | 0,4 |
| Współczynnik redukcyjny r_{Cu} | | | 0,3 |
| Współczynnik redukcyjny $r_{1.4301}$ | | | 0,85 |
| Rodzaj wyjścia | | | 2-przewodowy |
| Parametry | | | |
| Napięcie znamionowe | U_o | | 8,2 V (R_i ok. 1 k Ω) |
| Napięcie robocze | U_B | | 5 ... 25 V |
| Częstotliwość przełączania | f | | 0 ... 300 Hz |
| histereza | H | | 3 % |
| Pobór prądu | | | |
| Płyta pomiarowa nie wykryta | | | ≥ 3 mA przy napięciu nominalnym |

Data publikacji: 2024-01-09 Data wydania: 2024-01-09 : 70133072_pol.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Płyta pomiarowa wykryta | ≤ 1 mA przy napięciu nominalnym |
| Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego | |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (Safety Integrity Level, SIL) | SIL 2 |
| Zgodność norm i dyrektyw | |
| Zgodność z normami | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normy | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Zezwolenia i certyfikaty | |
| Atest IECEX | |
| Ochrona sprzętu — poziom Ga | IECEX PTB 11.0037X |
| Ochrona sprzętu — poziom Gb | IECEX PTB 11.0037X |
| Ochrona sprzętu — poziom Da | IECEX PTB 11.0037X |
| Poziom ochrony urządzenia — Mb | IECEX PTB 11.0037X |
| Atest ATEX | |
| Ochrona sprzętu — poziom Ga | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Ochrona sprzętu — poziom Gb | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Ochrona sprzętu — poziom Da | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Atest UL | |
| Ordinary Location | E87056 |
| Miejsce zagrożone wybuchem | E501628 |
| Schemat montażowy | 116-0452 |
| Certyfikat CCC | |
| Miejsce zagrożone wybuchem | 2020322315002255 |
| Atest NEPSI | |
| Certyfikat NEPSI | GYJ16.1393X |
| Atest CML | na życzenie |
| ANZEx | 18.3018X |
| Atest KCC | |
| Miejsce zagrożone wybuchem | 19-AV4BO-0227 |
| Atest morski | DNVGL TAA00001A5 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Specyfikacja mechaniczna | |
| Rodzaj złącza | przewód |
| Materiał obudowy | Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303 |
| Powierzchnia pomiarowa | PBT |
| Stopień ochrony | IP66/IP67 |
| przewód | |
| Średnica kabli | 6 mm ± 0,2 mm |
| Promień zgięcia | > 10 x średnica przewodu |
| Materiał | PVC |
| Przekrój kabla | 0,75 mm ² |
| Długość | L 2 m |
| Wymiary | |
| Długość | 40 mm |
| Średnica | 30 mm |
| Informacje ogólne | |
| Zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem | patrz instrukcja obsługi |

Połączenie

